



Čistenie vzduchotechniky v panelových domoch.

Vetracie zariadenie na nútené vetranie a klimatizáciu v zmysle §3 ods.14 vyhlášky Ministerstva Zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. , nesmie nepriaznivo ovplyvniť mikrobiálnu čistotu vzduchu a v zmysle odseku 18 sa vetracie zariadenia musia udržiavať vo vychovujúcom technickom stave, pričom kontrola technického stavu vetracích zariadení sa musí vykonávať v pravidelných intervaloch, o čom sa musia viesť záznamy.

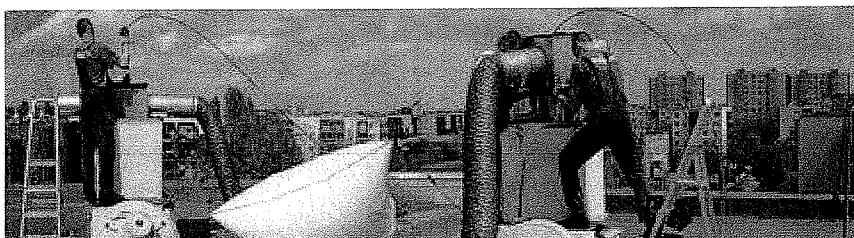

Program „Panel AIR“

Spoločnosť **CREACOM s.r.o.** je jediný certifikovaný a patentom chránený realizátor programu Panel AIR, ktorý slúži ako systém na čistenie vetracích potrubí vo vašom panelovom dome. Zaškolený team spoločnosti ponúka kompletné služby ako aj samotné čistenie. Vyčistením potrubí Vám spoločnosť zabezpečí odstránenie až 98% nečistôt a ako dôkaz ponúka videozábery.

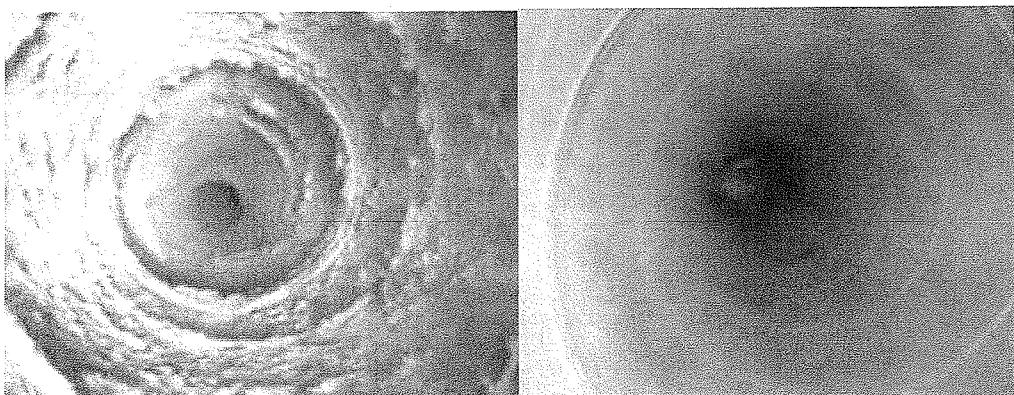

Prvým krokom pri údržbe vetracích potrubí je revízia jeho stavu, zistenie miery znečistenia a návrh opatrení k odstráneniu problémov. Do vetracieho potrubia sa zavádzajú inšpekčná kamera, pomocou ktorej možno monitorovať a vyhotoviť záznam o stave znečistenia potrubia.

Pomocou bariérových balónov sa zaistí utesnenie úseku potrubia, ktorý sa čistí zo strechy domu tak, aby nedošlo k premiestňovaniu kontaminantu do iných častí potrubného systému. Kontaminant z čisteného úseku je odsávaný výkonným extrakčným ventilátorom do zberného vaku. Pre dôkladné vyčistenie potrubia sa používa rotačná kefa s pružným hriadeľom. Po ukončení čistiacich prác, následne pomocou inšpekčnej kamery je možné prekontrolovať úroveň vycistenia.